


ダイニングフード標準取付（送風機屋外設置・床置き）

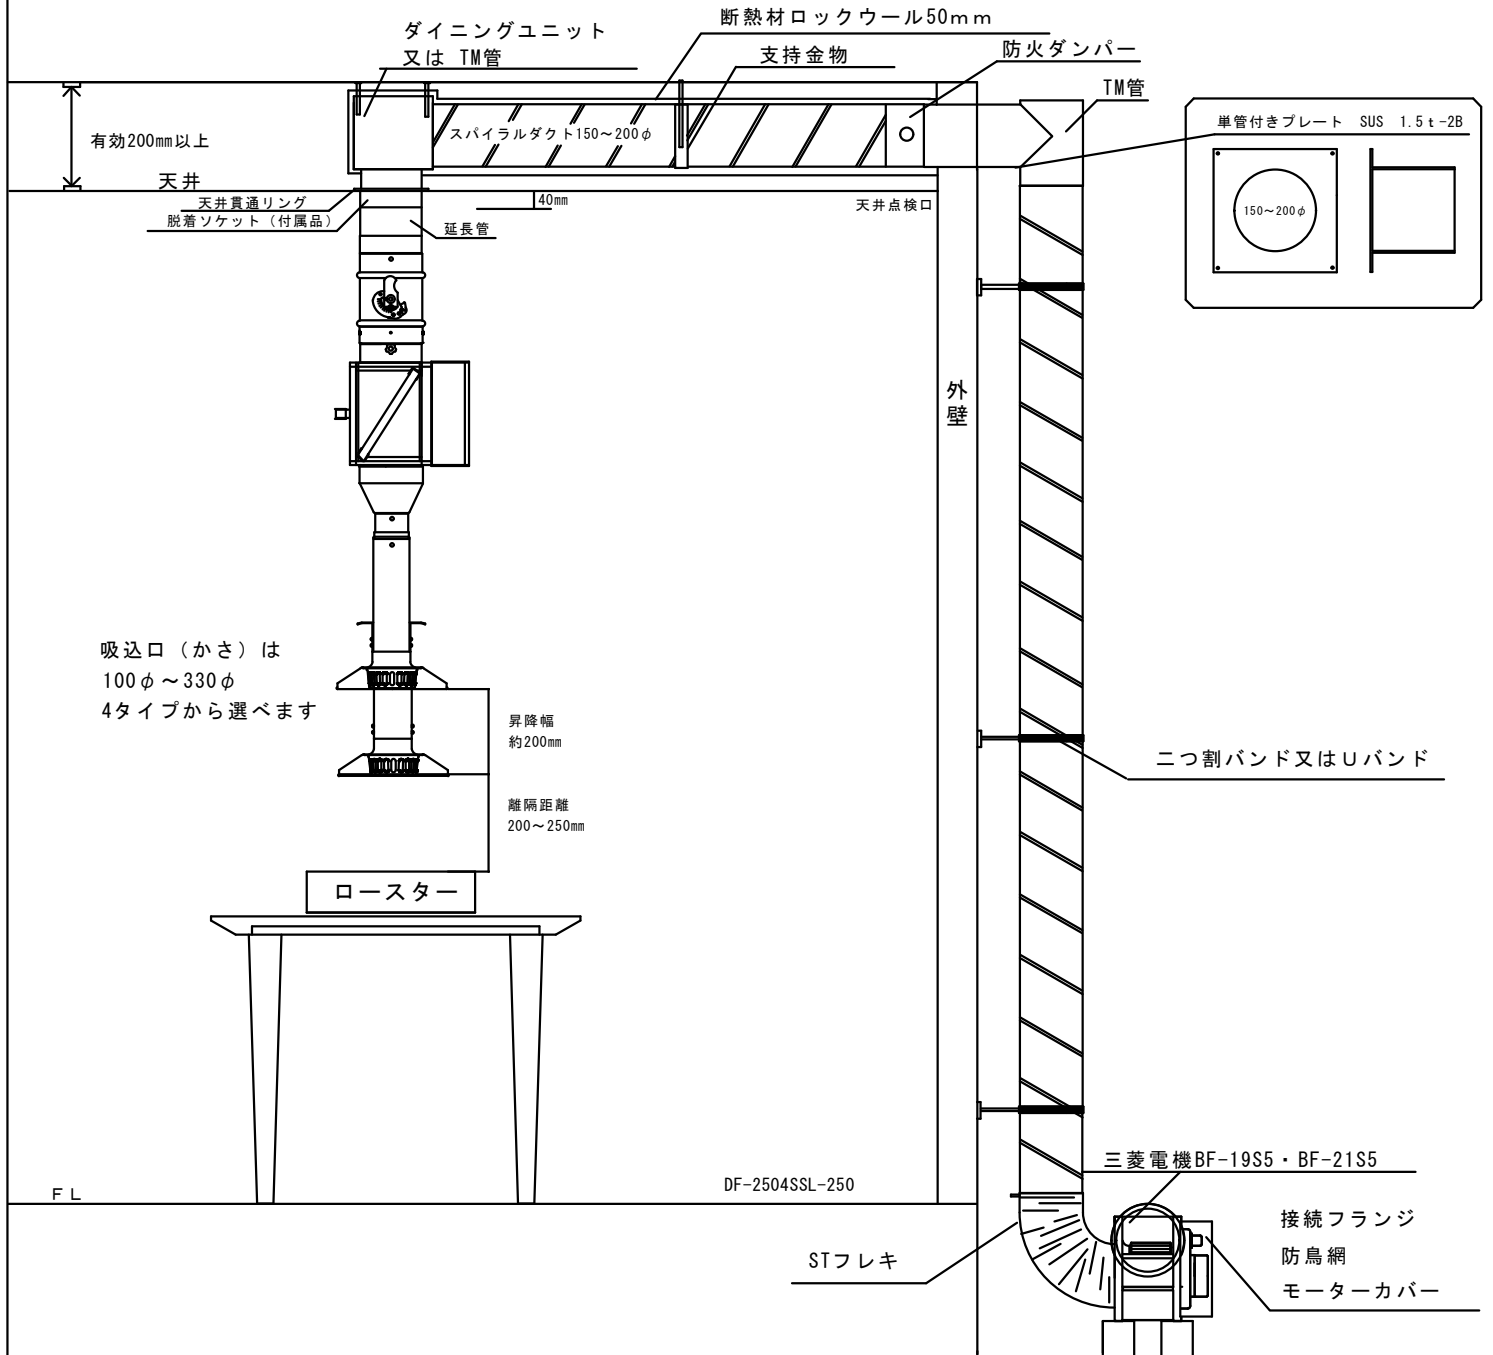

取付の概要

- ・ダイニングフード本体と、天井内の横引きフードとの接続には「脱着ソケット（付属品）」及び「ダイニングユニット（当社オリジナル製品）」又は「TM管」を使用します。
- ・横引きダクトを外壁貫通させ、TM管にて縦ダクト方向へ転換し、床置きの片吸込みファンへと繋がります。
- ・ダイニングフードは約200mm昇降しますので、ロースター高やテーブル高を考慮し設置可能かご確認ください。
- ・天井が高い場合やテーブルが低い場合には「延長管（製造品）」で延伸する方法があります。
- ・ダクト接続部にはアルミテーピング又はコーキングを施してください。
- ・天井内の横引きダクトには、断熱不燃材を巻く必要があります。
- ・外壁貫通部には、メガネ石などの既製品又はロックウール（厚50mm）充填や単管付プレート（当社製品）をご使用ください。
- ・天井内に防火ダンパーを設置した場合はメンテナンス用に天井点検口（450口）を設けてください。
- ・片吸込型シロッコファンと縦ダクトの接続部は純正の丸形フランジ又はカラーニップルを使用。ファンの排気口にエルボ（外表面に防鳥網10mm目）を取付けモーター部分には防雨用のモーターカバーを取り付けて施工します。
- ・片吸込形シロッコファンの基礎には、市販のタイガーベースなどが使用できますがコンクリートブロックなどを使用することも可能です。