


ダイニングフード標準取付（送風機天井内設置）

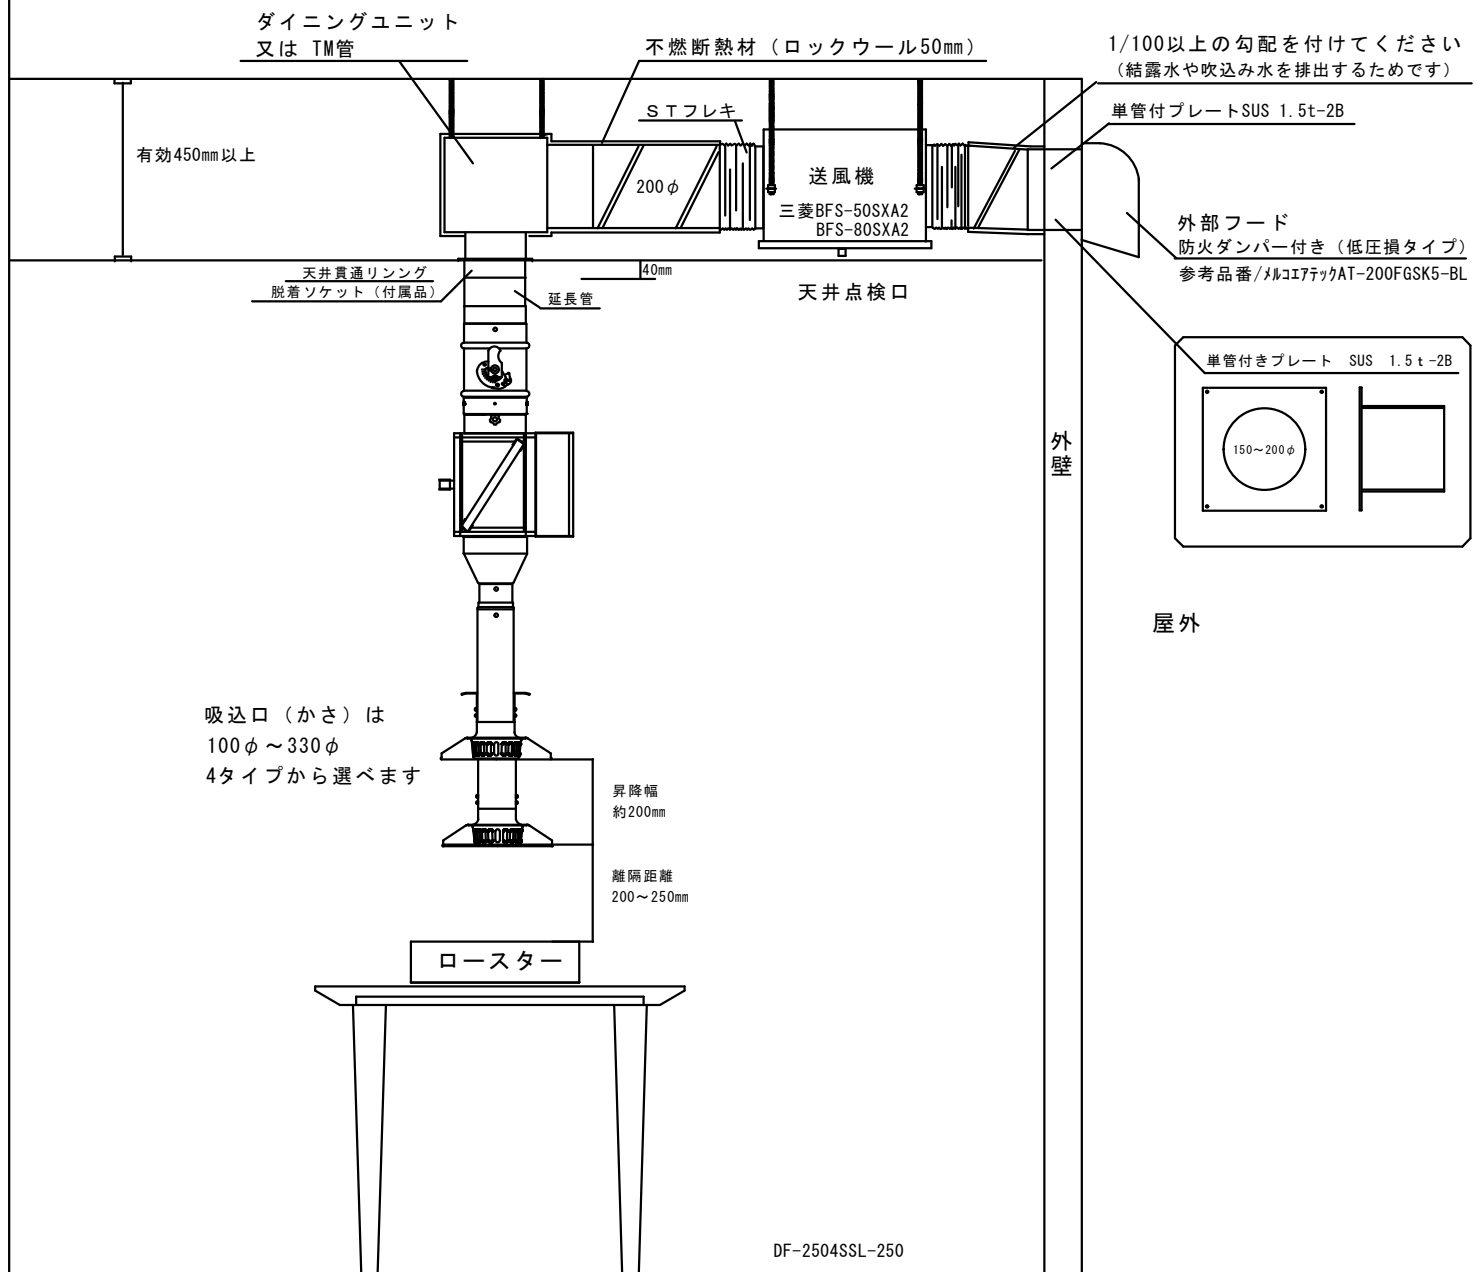

取付の概要

- ・ダイニングフード本体と、天井内の横引きフードとの接続には「脱着ソケット（付属品）」及び「ダイニングユニット（当社オリジナル製品）」又は「TM管」を使用します。
- ・送風機「ストレートファン」設置には天井内の有効寸法（縦寸法）として450mm以上必要です。そのため天井高が低くなる可能性がありますので注意が必要です。
- ・ダイニングフードは約200mm昇降しますので、ロースター高やテーブル高を考慮し設置可能かご確認ください。
- ・天井が高い場合やテーブルが低い場合には「延長管（製造品）」で延伸する方法があります。
- ・ダクト接続部にはアルミテーピング又はコーキングを施してください。
- ・天井内の横引きダクトには、断熱不燃材を巻く必要があります。
- ・外壁貫通部には、メガネ石などの既製品又はロックウール（厚50mm）充填や単管付プレート（当社製品）をご使用ください。
- ・外壁を貫通した出口には、防雨用カバー付のフード（防火ダンパー付き）を設置します。
- ・天井内に設置した送風機（ストレートファン）のメンテナンス用に天井点検口（450口）設置が必要です。